



§ 17 Abs. 2 Nr.1 StromNZV Jahreshöchstlast und Lastverlauf für Mittelspannung

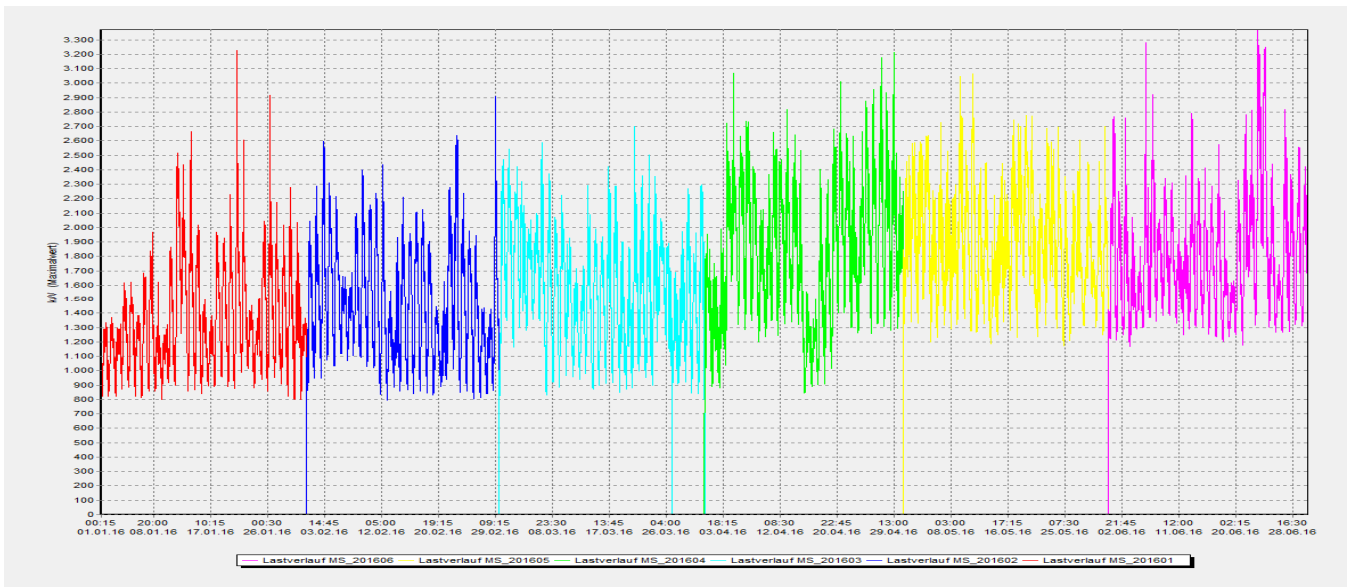

Zeitraum 01.01.16 bis 30.06.16

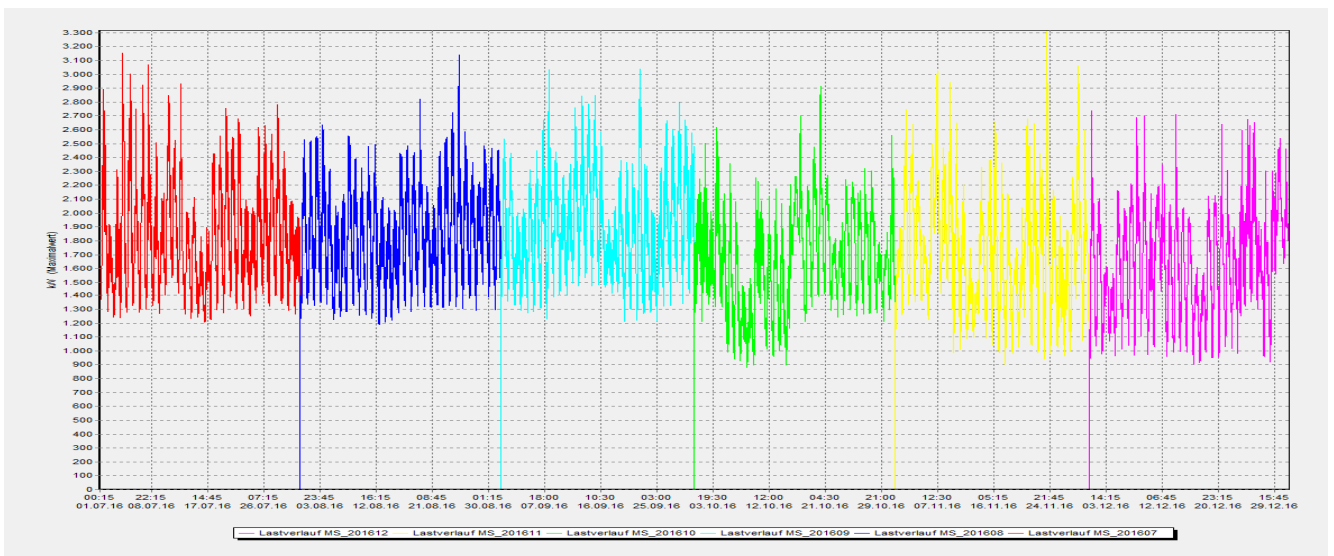


Zeitraum 01.07.16 bis 31.12.16


Gesamtmenge: 14.948.925,890 kWh

Jahreshöchstlast 3.370,24 kW am 23.06.2016 um 11:00 Uhr

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV Jahreshöchstlast und Lastverlauf für Trafostation

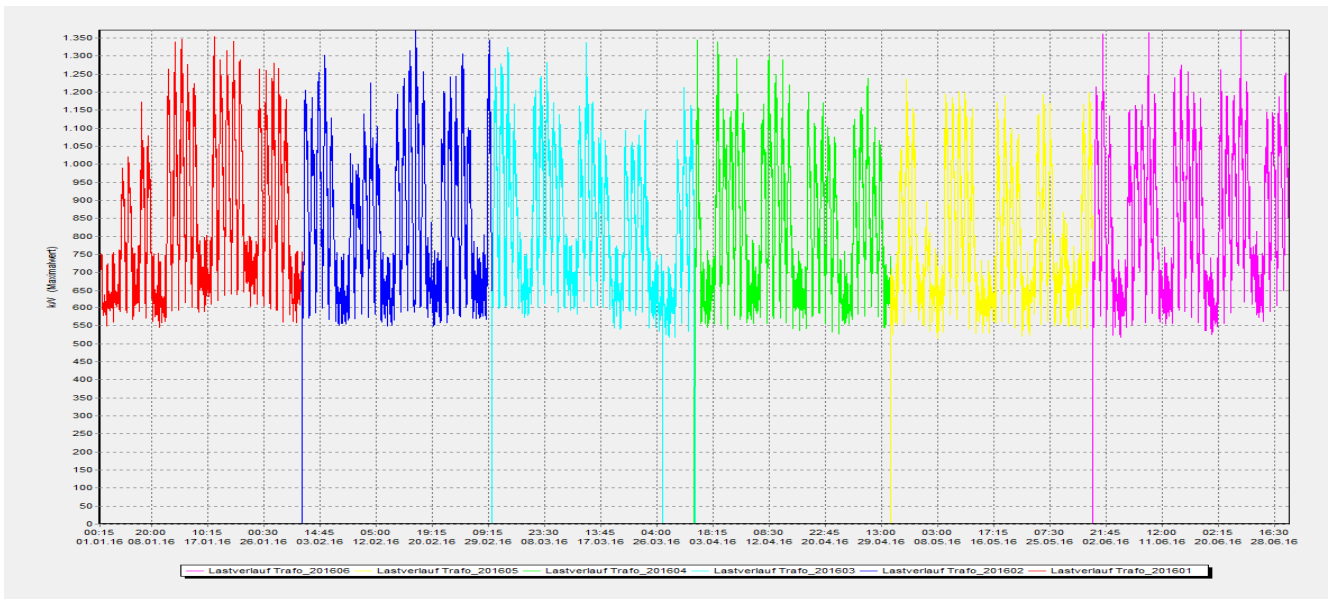

Zeitraum 01.01.16 bis 30.06.16

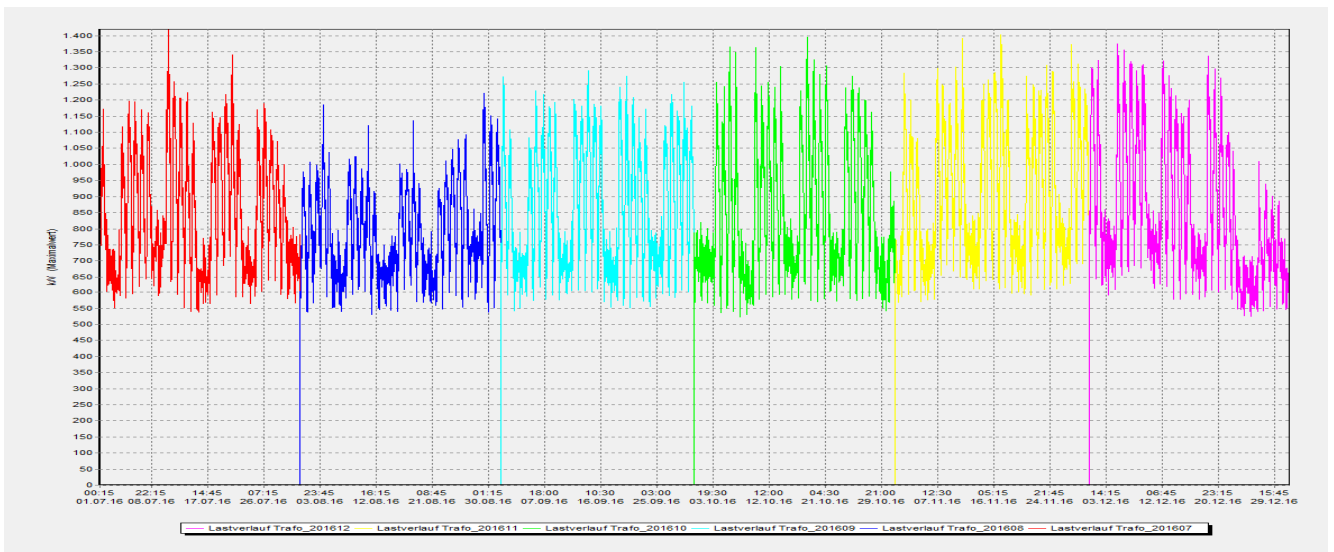


Zeitraum 01.07.16 bis 31.12.16


Gesamtmenge: 7.354.191.855 kWh

Jahreshöchstlast: 1.420,12 kW am 11.07.16 um 16:15 Uhr

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV Jahreshöchstlast und Lastverlauf für Niederspannung

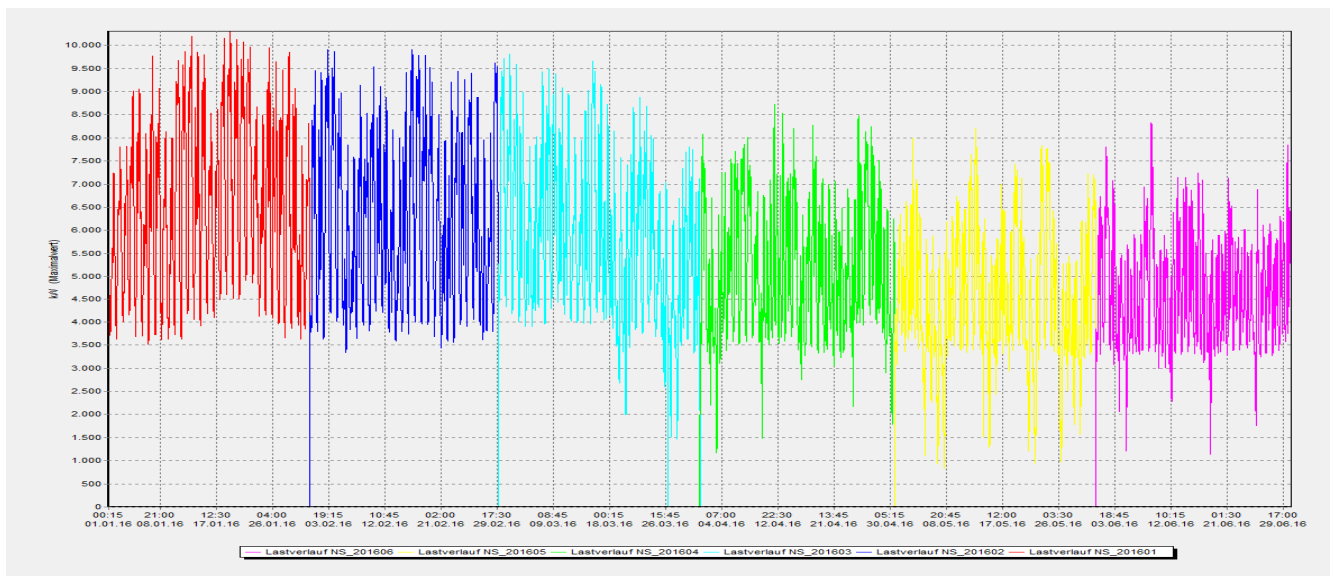

Zeitraum 01.01.16 bis 30.06.16

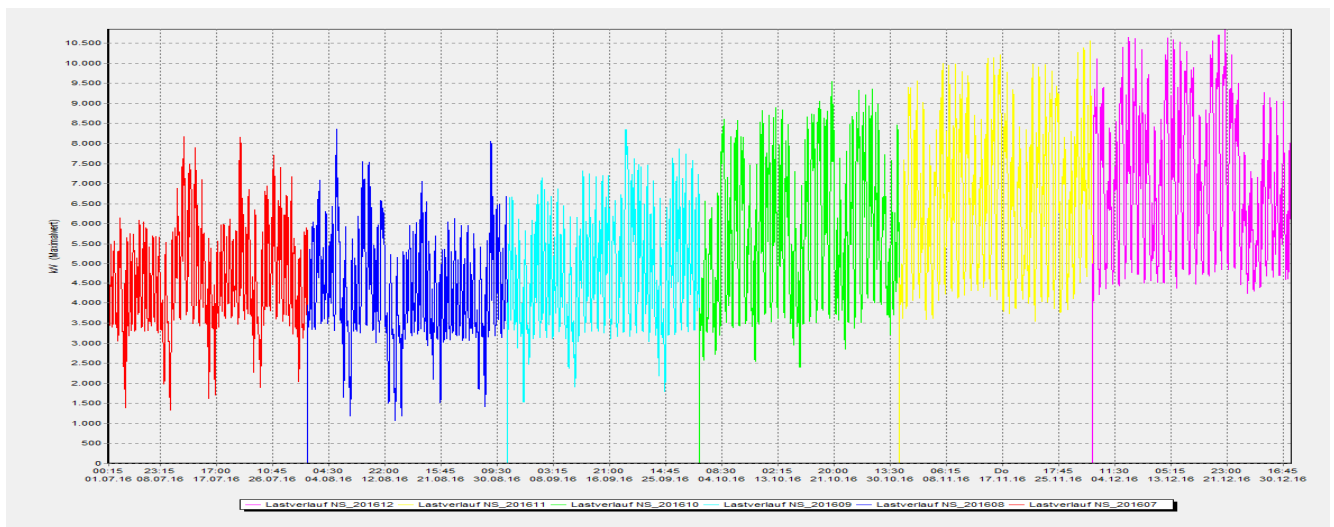


Zeitraum 01.07.16 bis 31.12.16

Gesamtmenge: 48.315.324,721 kWh

Jahreshöchstlast: 10.848,682 kW am 21.12.2016 um 17:15 Uhr

§ 17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden

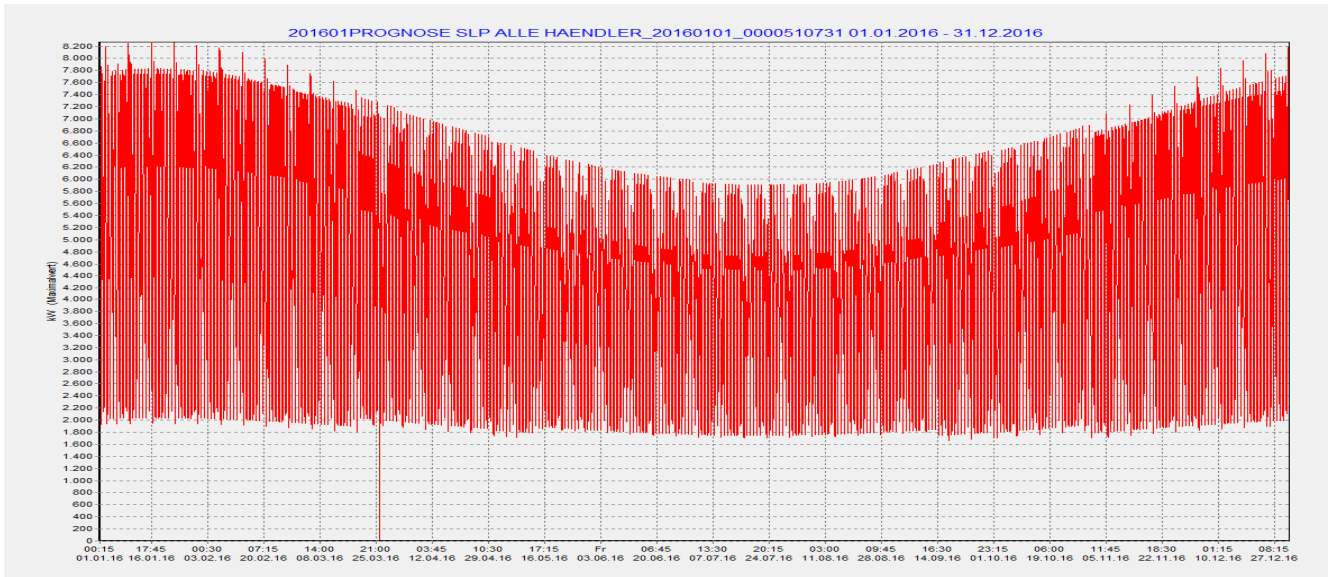

Zeitraum 01.01.16 bis 31.12.16

Gesamtmenge: 39.787.327,7 kWh

